

LOAD BREAK SWITCH

IS 534935 - D
Instruction sheet




534935D

SWITCH REF.

22003000 / 22003001
22003002 / 22003003
22003004 / 22003005
22003006 / 22003008
22003009

SIRCO M16 to CD63

SIRCO M63 to CD100

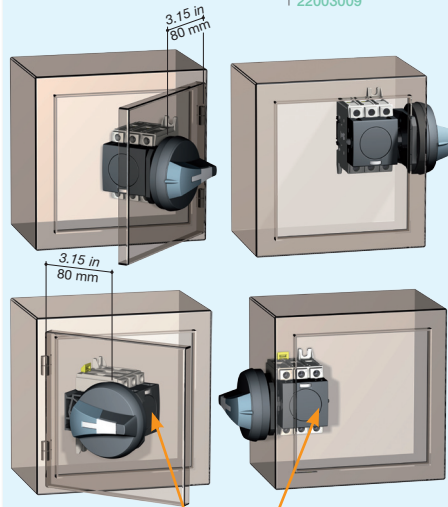


⚠ Switch must be turned
L'interrupteur doit être retourné

DOOR MOUNTING / MONTAGE SUR PORTE


ref.22993409

socomec
Innovative Power Solutions


STEP 1

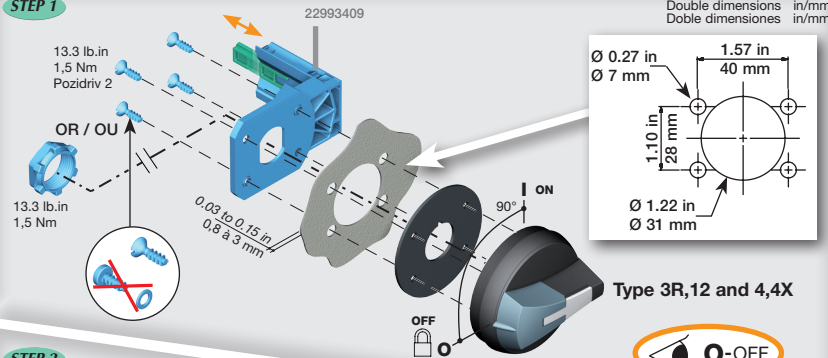

STEP 2

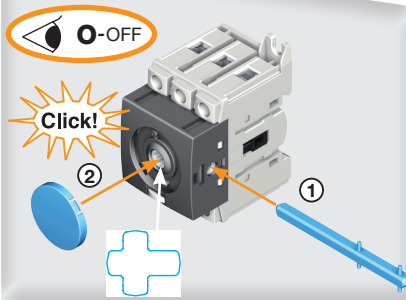


STEP 3

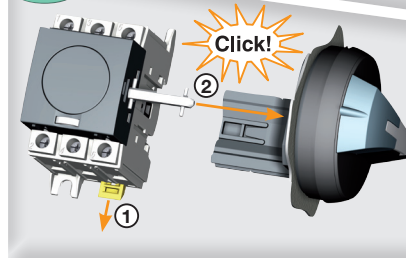

CONFIGURATION

SWITCH	Position
22003000 - 22003001 - 22003002 - 22003003 22003004 - 22003005 - 22003006 - 22003008 22003009	1
22003000 + 22001000 / 22003001 + 22001001 22003002 + 22001002 / 22003003 + 22001003 22003004 + 22001004 / 22003005 + 22001005 22003006 + 22001006 / 22003008 + 22001008 22003009 + 22001009	2

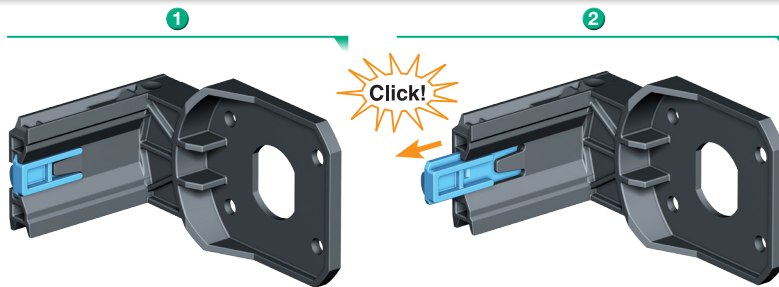

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE : This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and equipment before working on or inside equipment. For more information, please refer to the technical manual. **TENSION DANGEREUSE :** L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves. **TENSION PELIGROSA :** Soloamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo antes de trabajar en o dentro del equipo. Siempre use un dispositivo de detección de tensión apropiado para confirmar que toda alimentación está apagada. Reemplace todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. El cumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.